
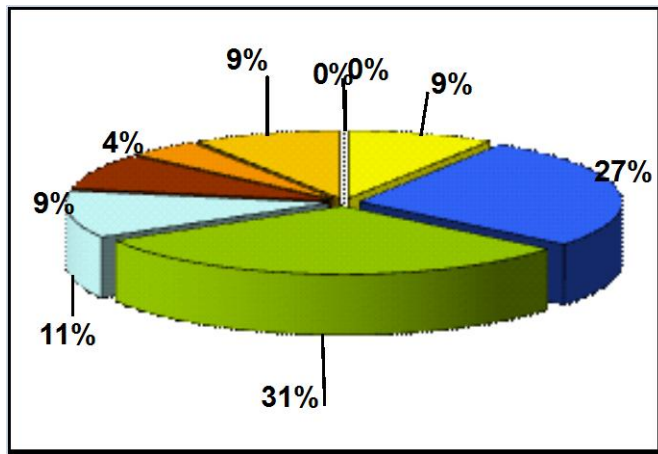




Digesteurs

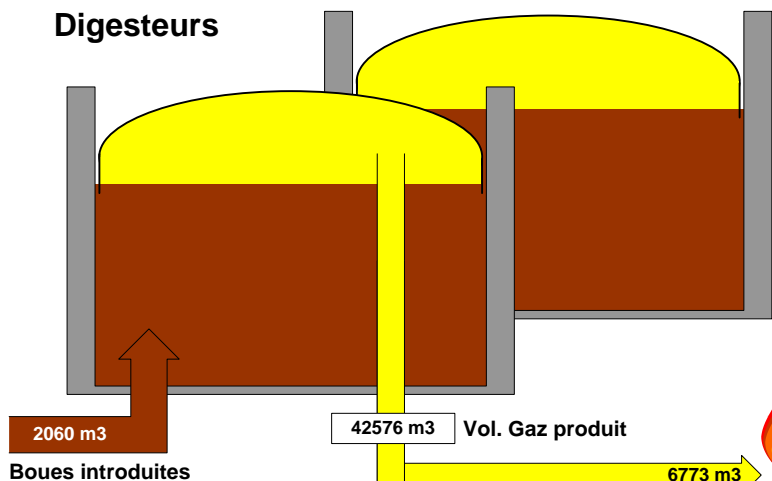






| | |
|-------------------|--------|
| Services généraux | 0 000 |
| Pré-traitements | 12 916 |
| Boues activées | 38 405 |
| Biostyr | 44 041 |
| Dynasand | 16 070 |
| Digesteurs | 12 327 |
| Pré-épaissement | 6 360 |
| Désodorisation | 13 066 |
| Divers | 0 000 |

2060 m3 Boues introduites


42576 m3 Vol. Gaz produit

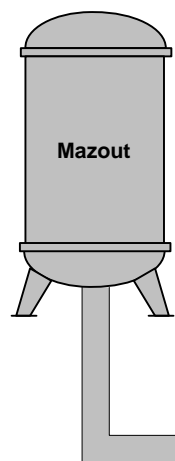



Répartition de la consommation (m3Gaz)



Répartition de la charge (h)




Répartition de la production (kWh)

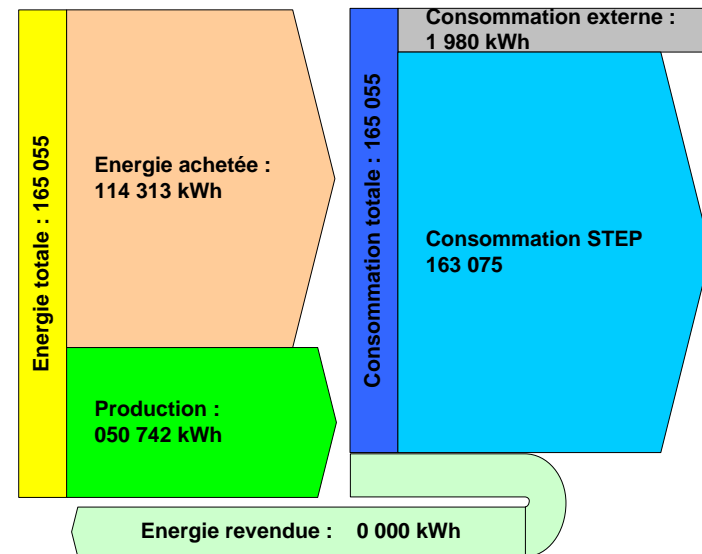


Taux de couverture électrique
Objectif SME : minimum 50 %

Mauvais

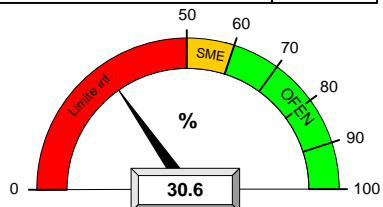


Consommation spécifique des BA/hab.
Objectif : inf. à 10 kWh/EH

Bon

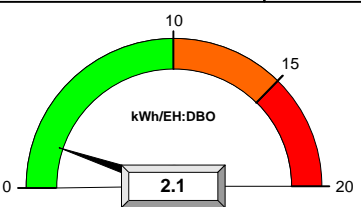


Degré de valorisation gaz pour la production de kWh.
Objectif : minimum 27 %

Mauvais

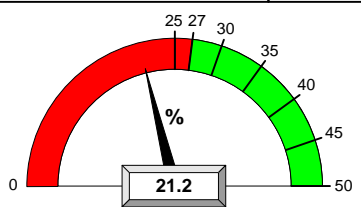

Taux de couverture thermique

Mauvais



Production spécifique de biogaz

Bon

